


## CONTFC01

### Description

Le contact de position pour les châssis EXUFACE est livré monté et câblé dans le châssis. Il est placé en feuillure, le rendant invisible quand le châssis est fermé. La boîte de raccordement, elle aussi câblée, permet de raccorder le contact au système de sécurité incendie du bâtiment.



N° de certificat  
1396 CPD 0063  
Année  
2012  
Conforme à la norme  
12101-2:2003

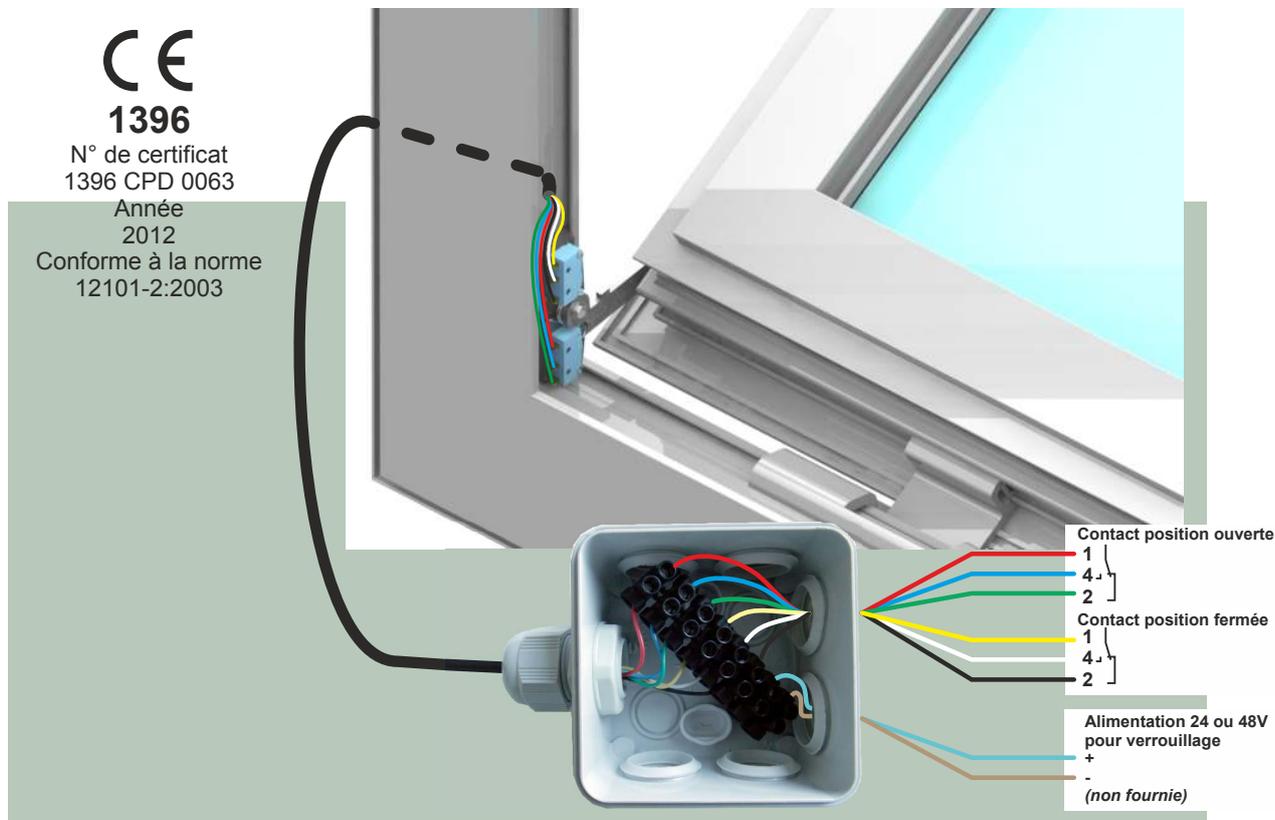

Contact position ouverte  
1  
4  
2  
Contact position fermée  
1  
4  
2  
Alimentation 24 ou 48V pour verrouillage  
+  
-  
(non fournie)

### Spécifications

<i>Boîte de raccordement</i>	: IP55, dim. 75 x 75 x 45
<i>Maintien de câble</i>	: Presse-étoupe à lamelles
<i>Type</i>	: PG13.5, pour câble Ø 6 à 12mm
<i>Contact de position</i>	: Inverseur
<i>Type</i>	: V4 83 170.0
<i>Câble électrique</i>	: Souple blindée, 3m environ
<i>Type</i>	: 6C SCN 7x0.2

Vue intérieur du couvercle  
avec schéma de câblage

